

J-クレジット制度 プロジェクト計画書 （排出削減プロジェクト用）

プロジェクトの名称：

重油焚ボイラーから都市ガスボイラーへの更新プロジェクト

プロジェクト 実施者名	有限会社ホワイト急便横須賀
----------------	---------------

妥当性確認申請日 2014年6月17日

プロジェクト登録申請日 2014年7月14日

1 プロジェクト実施者の情報

1.1 プロジェクト実施者（複数のプロジェクト実施者がいる場合は代表実施者）

実施者名	ユウゲンカイシャホワイトキュウビンヨコスカ
	有限会社ホワイト急便横須賀
住所	〒239-0836 神奈川県横須賀市内川2-5-5

1.2 プロジェクト代表実施者以外のプロジェクト実施者 ※1

実施者名	(フリガナ)
住所	

※1 複数のプロジェクト実施者が参加する場合には、欄をコピーしてそれぞれのプロジェクト実施者の情報を記載すること。

1.3 J-クレジット保有者 ※1

保有者名	リコーリースカブシキカイシャ
	リコーリース株式会社
住所	〒135-8518 東京都江東区東雲1-7-12

※1 J-クレジット保有者が決まっている場合は記入すること。

※ 以下、複数のプロジェクトをまとめて申請する場合は、2~4の内容を方法論ごと・実施場所ごとに記載すること。


2 プロジェクト概要

2.1 プロジェクトの目的及び概要

プロジェクト名	重油焚ボイラーから都市ガスボイラーへの更新プロジェクト	
目的	クリーニングの乾燥、仕上げで用いている重油ボイラーを高効率の都市ガスボイラーに転換することにより、省エネルギー及びCO ₂ 排出量削減を行う。	
概要（削減方法）	A 重油ボイラーを高効率の都市ガスボイラーへ更新することで燃料転換とともに燃料使用量を削減し、CO ₂ 排出量を削減する。さらに、都市ガスはA 重油よりも単位発熱量あたりの炭素含有量が少ないため、ボイラーの燃料を都市ガスに転換することによりCO ₂ 排出量を削減する。	
プロジェクト実施場所	実施事業所名	金沢文庫工場
	住所	〒236-0016 神奈川県横浜市金沢区谷津町 31-9


2.2 プロジェクト実施前後の状況

（プロジェクト実施前の概要図※1）：

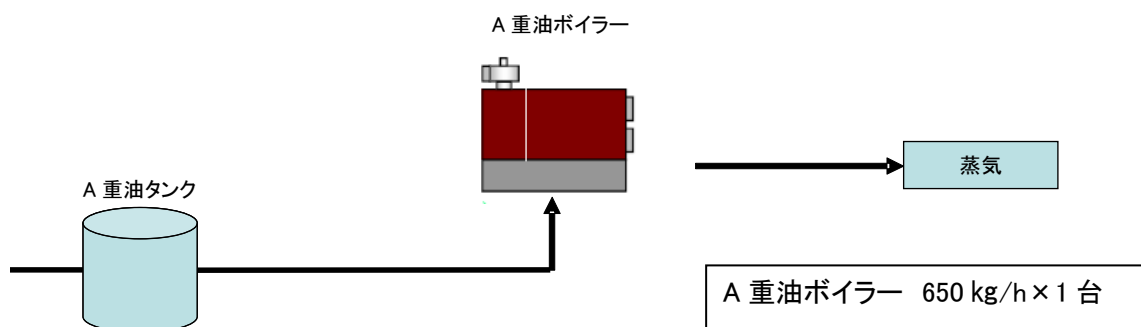

※1 詳細な設備情報は別紙（A.1）に記載すること。ただし、設備の種別、台数、燃料、出力等の情報は図中に記載すること（具体的な記載範囲は記載例参照）。また、新設プロジェクト又は国内クレジット制度若しくはオフセット・クレジット（J-VER）制度から移行したプロジェクトの場合にはベースラインとして設定した標準的な設備の情報を記載すること。

（プロジェクト実施後の概要図 ※2）：

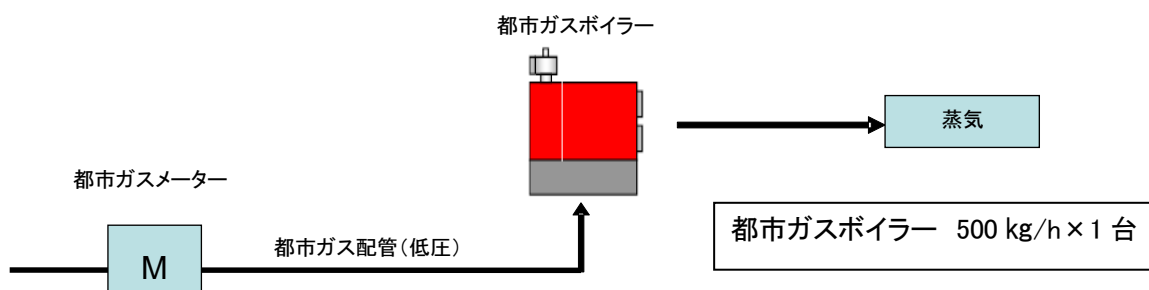

※2 詳細な設備情報は別紙（A.1）に記載すること。ただし、設備の種別、台数、燃料、出力等の情報は図中に記載すること（具体的な記載範囲は記載例参照）。

2.3 プロジェクト要件への適合

プロジェクトの実施日 ※1	■2013年4月以降に実施されたプロジェクトである □2012年4月～2013年3月に実施されたプロジェクトであり、国内クレジット制度における事業承認及びオフセット・クレジット(J-VER)制度におけるプロジェクト登録のいずれも受けていない ※2 □2008年4月～2013年3月に実施されたプロジェクトであり、国内クレジット制度における事業承認又はオフセット・クレジット(J-VER)制度におけるプロジェクト登録を受けている ※3
追加性	■追加性を有している ※4

※1 「プロジェクトの実施日」とは、設備の稼働日や燃料の切替えを行った日を指す。

※2 2013年度中に限りJ-クレジット制度のプロジェクトとして登録申請を行うことができる。

※3 国内クレジット制度又はオフセット・クレジット(J-VER)制度から移行したプロジェクトについては、「2013年4月以降に実施されたもの」という要件を満たしている必要はない。ただし、標準的な設備をベースラインとして設定する必要がある。

※4 追加性評価に関する詳細情報は別紙(A.2)に示すこと。方法論の7. 付記において、追加性の評価が不要とされているもの(ポジティブリスト)については、別紙(A.2)の記入は不要。

3 方法論

3.1 適用方法論

適用する方法論	方法論番号	EN-S-001 ver.1.0
	方法論名称	ボイラーの導入
更新／新設 ※1	<input checked="" type="checkbox"/> 更新プロジェクト <input type="checkbox"/> 新設プロジェクト	

※1 ベースラインとして標準的な設備を設定する場合、「新設プロジェクト」となる。

3.2 方法論の適用条件への適合 ※1

条件 1	<input checked="" type="checkbox"/> 適合している	<p>説明</p> <p>①更新前ボイラーの仕様が取得でき、更新前ボイラー【90%(低位基準)】に比べて効率の高いボイラー96%(低位基準)を導入している。</p> <p>②更新前の設備は、更新時期直近のメンテナンス記録から、故障若しくは老朽化により継続利用できない状況にはなく、問題なく使用できを確認している。</p> <p>さらに、更新前の設備は1995年製造であるため、更新前の設備の使用期間は法定耐用年数の2倍(30年)以内である。</p> <p>③更新後の設備(相当蒸発量:500kg/h 最高使用圧力0.98MPa=10kg/cm²)は更新前の設備(相当蒸発量:650kg/h 最高使用圧力10kg/cm²)で実現し得る。</p> <p>④プロジェクト実施後の設備の定格能力は更新前の定格能力の1.5倍以内である。</p>
条件 2	<input checked="" type="checkbox"/> 適合している	<p>説明</p> <p>ボイラーで生産される蒸気は全て工場内でのクリーニングの仕上げのアイロン用途に用いられているため。</p>

※1 記載内容に関する根拠資料や関連情報等について、妥当性確認機関からの要求に応じて情報提供を行うこと。

3.3 モニタリング・算定方法

ベースライン排出量 ※1				
主要／付随的	排出活動	温室効果ガスの種類	影響度 ※1	モニタリング・算定の実施 ※2
主要	ボイラーの使用	CO ₂	—	<input checked="" type="checkbox"/> 排出量の算定を行う

プロジェクト実施後排出量 ※1				
主要／付随的	排出活動	温室効果ガスの種類	影響度 ※1	モニタリング・算定の実施 ※2
主要	ボイラーの使用	CO ₂	—	<input checked="" type="checkbox"/> 排出量の算定を行う

※1 各排出活動の排出量算定方法及び影響度の算定方法については別紙(A.3)に記載すること。

※2 モニタリング方法については別紙（A.4）に記載すること。

4 排出削減計画

認証予定期間 ※1	2014年7月14日～2021年3月31日(6年8ヶ月)			
排出削減計画 ※2	年度	ベースライン排出量	プロジェクト実施後 排出量	排出削減量
	2013年度	0 t-CO2	0 t-CO2	0 t-CO2
	2014年度	80.4 t-CO2	58.4 t-CO2	22 t-CO2
	2015年度	112.8 t-CO2	82.0 t-CO2	30 t-CO2
	2016年度	112.8 t-CO2	82.0 t-CO2	30 t-CO2
	2017年度	112.8 t-CO2	82.0 t-CO2	30 t-CO2
	2018年度	112.8 t-CO2	82.0 t-CO2	30 t-CO2
	2019年度	112.8 t-CO2	82.0 t-CO2	30 t-CO2
	2020年度	112.8 t-CO2	82.0 t-CO2	30 t-CO2
	合計	757.2 t-CO2	550.4 t-CO2	202 t-CO2
年度ごとに排出削減量が異なる場合の理由	<input type="checkbox"/> 電力のCO2排出係数の影響による <input type="checkbox"/> その他の理由(以下に記載すること)			

※1 認証予定期間は、プロジェクト登録の申請予定日若しくはモニタリングが可能となる予定日のいずれか遅い日から2021年3月31日までの間で設定すること。

※2 排出削減量の算定方法については、別紙A.3に記載すること。

5 データ管理

データの品質を確保するための仕組みとして、データ収集・集計等体制の整備と個別データの信頼性の向上について以下に記載する。詳細については、J-クレジット制度実施規程（プロジェクト実施者向け）「2.4」を参照のこと。

5.1 モニタリング体制

データ管理責任者 ※1	有限会社ホワイト急便横須賀 代表取締役 松井 公一
モニタリング担当者 ※1	有限会社ホワイト急便横須賀 代表取締役 松井 公一

※1 担当者の組織、役職名を記載すること（個人名は不要）。原則として、それぞれ別の担当者をおくこと。

5.2 モニタリングデータの収集・記録・保管

モニタリングデータの収集・記録・保管の手続 ※1	<ul style="list-style-type: none">・プロジェクト実施後の都市ガス請求書をファイリングするとともに毎月のガス消費量を集計表に記録する。・都市ガス供給会社の供給条件（発熱量、排出係数、標準状態換算係数）データを保管する。・プロジェクト実施前後のボイラー設備の仕様書を保管する。
データ保存期間 ※2	認証対象期間終了後__2__年間

※1 認証対象期間において複数の担当者がモニタリングを行う場合には、全ての担当者が適切にモニタリングデータの収集・記録・管理を行うための仕組みも併せて記載すること。

※2 原則認証対象期間終了後2年間とする。

6 特記事項

6.1 排出量の削減に影響を与える可能性のあるリスクの特定について ※1

排出量の削減に影響を与える可能性のあるリスクがあるか

有 無

※1 プロジェクト排出量が増加し、ベースライン排出量を上回る可能性のあるリスクも含む。リスクの例は、記載例を参照

(「有」にチェックした場合に記入)

項目	概要
リスク要因	

6.2 ダブルカウントの防止措置について

類似制度へプロジェクトを登録しているか。

登録している

(類似制度名： _____)

類似制度での認証予定期間： _____)

登録していない

6.3 法令等の義務の有無について

プロジェクトの実施は、法令等の義務履行によるものではないか。

法令等の義務履行によるものではない。

法令等の義務履行によるものである。