

排出削減事業 計画

排出削減事業の名称：

協和食品工業株式会社における
ボイラー更新事業

排出削減事業者名：協和食品工業株式会社

排出削減事業共同実施者名：静岡瓦斯株式会社

その他関連事業者名：

目次

1	排出削減事業者の情報	2
2	排出削減事業概要	2
2.1	排出削減事業の名称	2
2.2	排出削減事業の目的	2
2.3	温室効果ガス排出量の削減方法	2
3	排出削減量の計画	4
4	国内クレジット認証期間	4
5	活動量・原単位	4
6	温室効果ガス排出削減量の算出	5
6.1	排出削減事業に適用する排出削減方法論	5
6.2	選択した方法論がこの排出削減事業に適用できる理由	5
6.3	事業の範囲（バウンダリー）	5
6.4	ベースライン排出量の算定	5
6.5	リーケージ排出量の算定	6
6.6	事業実施後排出量の算定	6
6.7	温室効果ガス排出削減量の算定	6
6.8	追加性に関する情報	7
7	モニタリング方法の詳細	8
7.1	モニタリング対象	8
7.2	モニタリング対象の QA/QC	9

1 排出削減事業者の情報

排出削減事業者	
会社名	協和食品工業株式会社
排出削減事業を実施する事業所	
事業所名	協和食品工業株式会社
住所	静岡県駿河区寿町5番20号
排出削減事業共同実施者（国内クレジット保有予定者）	
排出削減事業 共同実施者名	静岡ガス株式会社

2 排出削減事業概要

2.1 排出削減事業の名称

協和食品工業株式会社（以下、「協和食品工業」とする）の工場における、A重油炉筒煙管ボイラーから都市ガス貫流ボイラーへの更新事業


2.2 排出削減事業の目的

本事業は協和食品工業の工場において、既設のA重油炉筒煙管ボイラーを、更新した都市ガス貫流ボイラーにより代替することで省エネルギーを図るとともにCO₂を削減する事業である。

2.3 温室効果ガス排出量の削減方法


（排出削減事業実施前の設備概要）

A重油焚き炉筒煙管ボイラ 6t/h ×1台

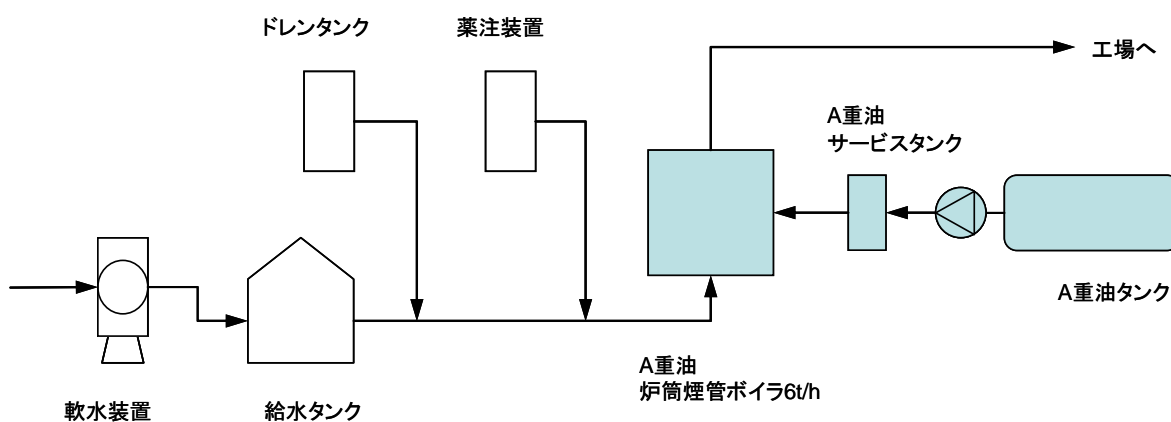

(排出削減事業実施後の設備概要)

都市ガス焼き貫流ボイラ 2t/h ×2 台

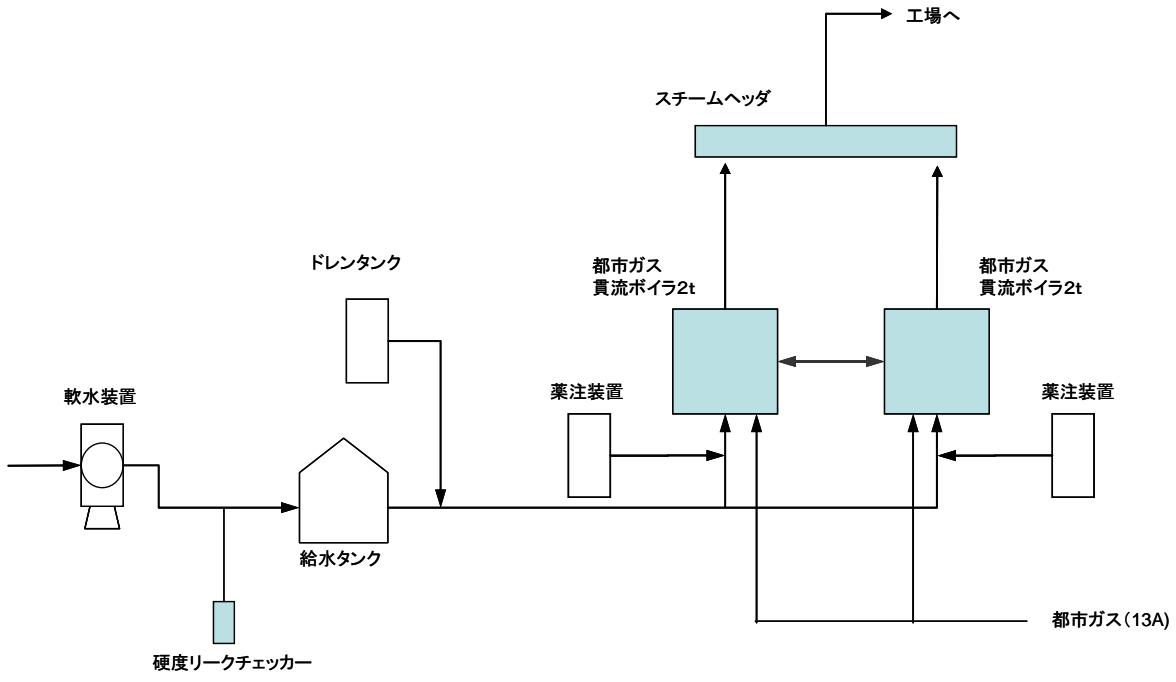

3 排出削減量の計画

年	ベースライン排出量 (tCO2/年)	事業実施後排出量 (tCO2/年)	排出削減量(tCO2/年)
2008 年度			
2009 年度	177	120	57
2010 年度	753	513	240
2011 年度	753	513	240
2012 年度	753	513	240
合計	2436	1660	777

4 国内クレジット認証期間

事業開始日 2010 年 1 月 5 日
終了予定日 2013 年 3 月 31 日

5 活動量・原単位

本削減事業では活動量、原単位は排出削減量の算定に用いない。

6 温室効果ガス排出削減量の算出

6.1 排出削減事業に適用する排出削減方法論

方法論番号	方法論名称
001	ボイラーの更新

6.2 選択した方法論がこの排出削減事業に適用できる理由

- ・本事業は、既設の設備より高効率の熱源機器を導入するものである。したがって条件 1 を満たす。
- ・ボイラーを更新しなかった場合、既存設備を継続的に利用できる。したがって条件 2 を満たす。
- ・ボイラーを更新した事業者が蒸気を自家消費するため、条件 3 を満たす。

6.3 事業の範囲（バウンダリー）

本事業のバウンダリーは更新するボイラーとそのボイラーから蒸気の供給を受ける工場の製造設備のみである。

6.4 ベースライン排出量の算定

(1) ベースライン排出量の考え方

ベースライン排出量は、ボイラーの更新を行わずに既設のボイラーのみを使用し続けた場合に発生すると想定される二酸化炭素排出量である。

(2) ベースラインエネルギー使用量

$$Q_{fuel,BL} = F_{fuel,Pj} \times HV_{fuel,Pj} \times \varepsilon_{Pj} \times \frac{1}{\varepsilon_{BL}}$$

記号	定義	単位	数値
$F_{fuel,Pj}$	事業実施後燃料の使用量	[m ³ N]	229,964
$HV_{fuel,Pj}$	事業実施後燃料の単位発熱量	[GJ/m ³ N]	0.0448
ε_{Pj}	事業実施後ボイラー効率	[%]	88.2
ε_{BL}	事業実施前ボイラー効率	[%]	83.6
$Q_{fuel,BL}$	ベースラインエネルギー使用量	[GJ/年]	10,869.3

(3) ベースライン排出量

$$EM_{BL} = Q_{fuel, BL} \times CF_{fuel, BL} \times \frac{44}{12}$$

記号	定義	単位	数値
$CF_{fuel, BL}$	事業実施前燃料の単位発熱量あたりの炭素排出係数	[tC/GJ]	0.0189
EM_{BL}	ベースライン排出量	[tCO2/年]	753

6.5 リークージ排出量の算定

本事業では方法論 001 で規定されるリークージ排出量は特定されない。

6.6 事業実施後排出量の算定

事業実施後の排出量はボイラーとその補機の排出量の合計値である。

(a) ボイラー

方法論 001 により、事業実施後の二酸化炭素排出量は次のように示される。

$$EM_{Pj_a} = F_{fuel, Pj} \times HV_{fuel, Pj} \times CF_{fuel, Pj} \times \frac{44}{12}$$

記号	定義	単位	数値
$F_{fuel, Pj}$	事業実施後燃料の使用量	[m ³ N]	229,964
$HV_{fuel, Pj}$	事業実施後燃料の単位発熱量	[GJ/m ³ N]	0.0448
$CF_{fuel, Pj}$	事業実施後燃料の単位発熱量あたりの炭素排出係数	[tC/GJ]	0.01359
EM_{Pj_a}	事業実施後排出量	[tCO2/年]	513

6.7 温室効果ガス排出削減量の算定

方法論 001 により、削減量は次の式で表される。

$$ER = EM_{BL} - (EM_{Pj} + LE)$$

記号	定義	単位	数値
EM_{BL}	ベースライン排出量	[tCO2/年]	753
EM_{Pj}	事業実施後排出量	[tCO2/年]	513
LE	リークージ排出量	[tCO2/年]	0
ER	排出削減量	[tCO2/年]	240

6.8 追加性に関する情報

6.8.1 基本的情報

排出削減事業の実施は、法的な要請に基づくものか？	<input type="checkbox"/> はい <input checked="" type="checkbox"/> いいえ
設備更新を行わなかった場合、既存設備は継続して利用できるか？	<input checked="" type="checkbox"/> 利用できる <input type="checkbox"/> 利用できない

注) ここでいう「法的な要請」とは、法令等の規定に基づき、設備更新等を行った結果、排出量が削減される場合における、当該法律を指す。

6.8.3 投資回収に関する情報

投資回収年数	3.1年
--------	------

6.8.4 その他の障壁に関する情報

7 モニタリング方法の詳細

7.1 モニタリング対象

項目	定義	単位	排出削減量算定時に使用した値	モニタリング方法	記録頻度	データ記録方法 (電子媒体・紙媒体)	データ 保管 期限	備考
M-1	事業実施後燃料の使用量	[m ³ N]	229,964	ガス供給会社からの「ガス料金等請求書」を基に算定 ※換算係数 0.962	月	紙媒体	5年	
M-2	事業実施後燃料の単位発熱量	[GJ/m ³ N]	0.0448	デフォルト値を利用	年	紙媒体	5年	
M-3	事業実施後ボイラー効率	[%]	88.8	カタログ値に低位高位換算係数に乗じて導出	年	紙媒体	5年	
M-4	事業実施前ボイラー効率	[%]	83.6	設備仕様書の値から算定した数値に低位高位間残係数に乗じて算出	年	紙媒体	5年	
M-5	事業実施前燃料の単位発熱量あたりの炭素排出係数	[tC/GJ]	0.0189	デフォルト値を利用	年	紙媒体	5年	
M-6	事業実施後燃料の単位発熱量あたりの炭素排出係数	[tC/GJ]	0.01359	デフォルト値を利用	年	紙媒体	5年	

7.2 モニタリング対象の QA/QC

項目	QA/QC 手順
事業実施後燃料の使用量	<ul style="list-style-type: none"> ガス会社から毎月送付される「ガス料金等請求書」を協和食品工業にてファイリングする。算出に用いるガス使用量は請求書の値をノルマル換算した値を用いる。
事業実施後燃料の単位発熱量	<ul style="list-style-type: none"> 国内クレジットデフォルト値を使用。デフォルト値に変更がないか確認を行う。
事業実施後ボイラーの効率	<ul style="list-style-type: none"> 協和食品工業にてカタログを保管する。
A 重油の単位発熱量あたりの炭素排出係数	<ul style="list-style-type: none"> 方法論のデフォルト値に変更がないか書類作成者が確認する。
都市ガスの単位発熱量辺りの炭素排出係数	<ul style="list-style-type: none"> 方法論のデフォルト値に変更がないか書類作成者が確認する。